





# Концевые муфты для кабелей не распространяющих горение на напряжение 1-10 кВ

Концевая муфта внутренней установки, на основе термоусаживаемых изделий предназначена для оконцевания кабеля с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ включительно.  
ТУ 3599-012-04001953-2004

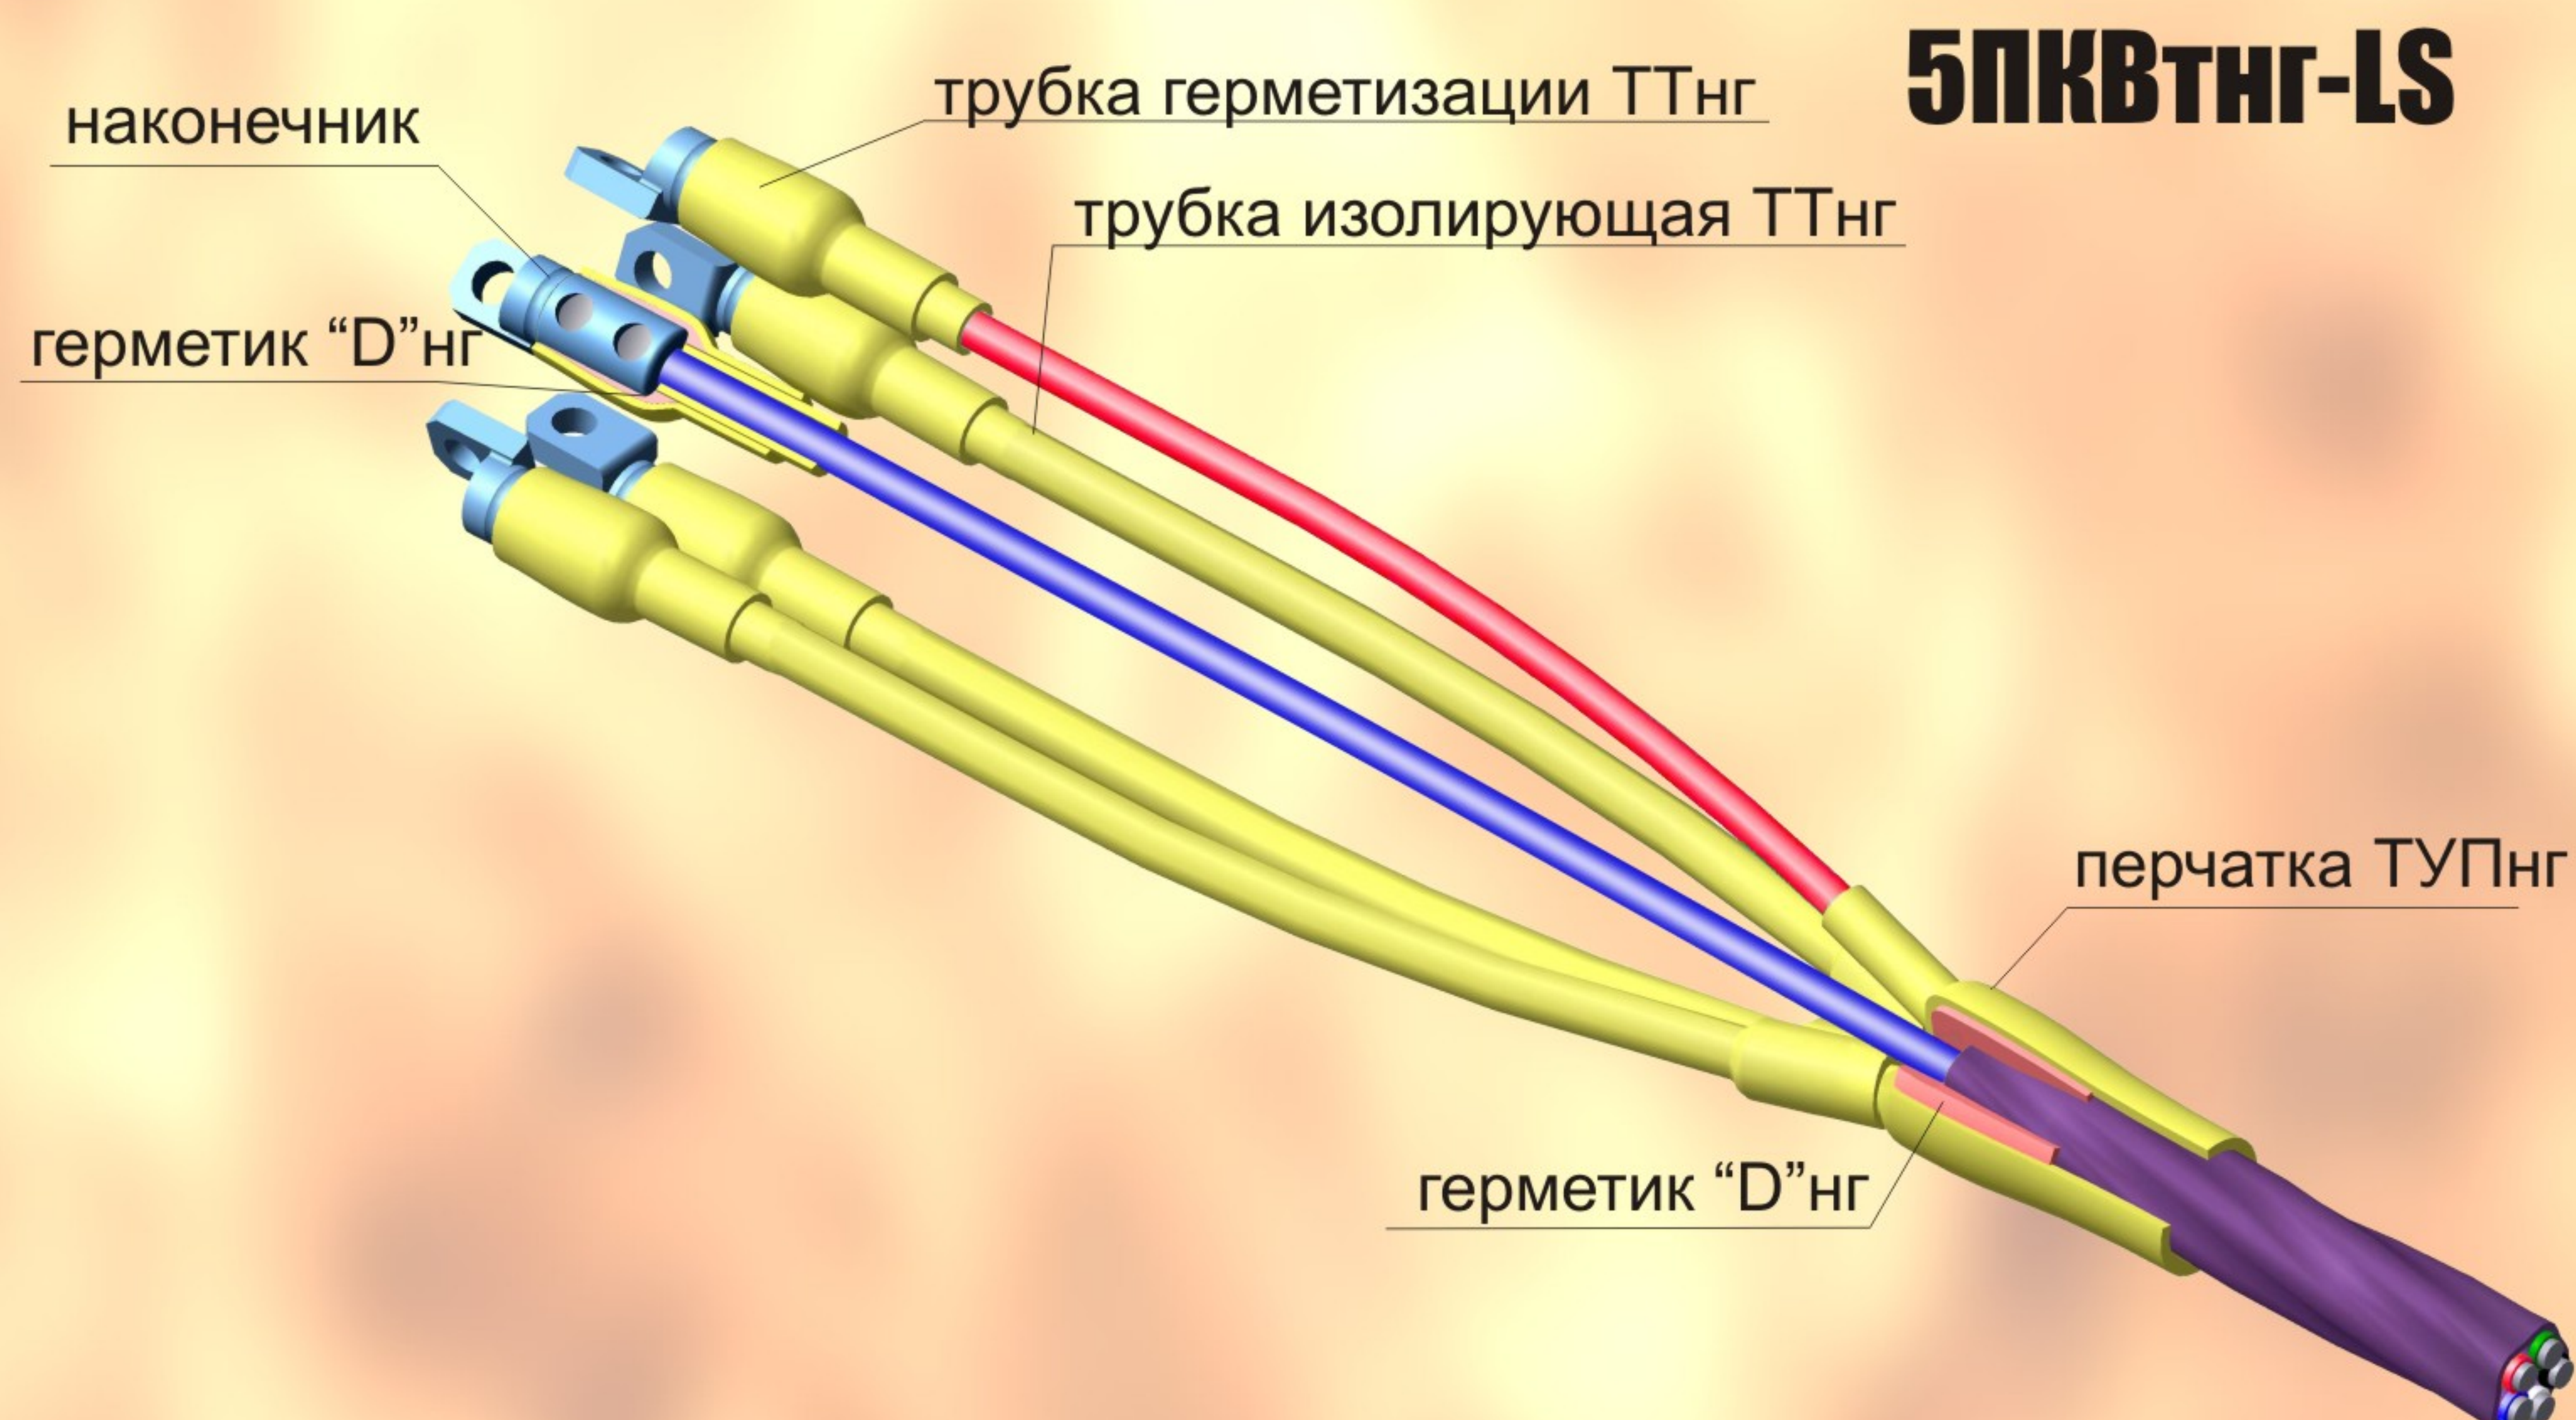


**5PKBTнг-LS**

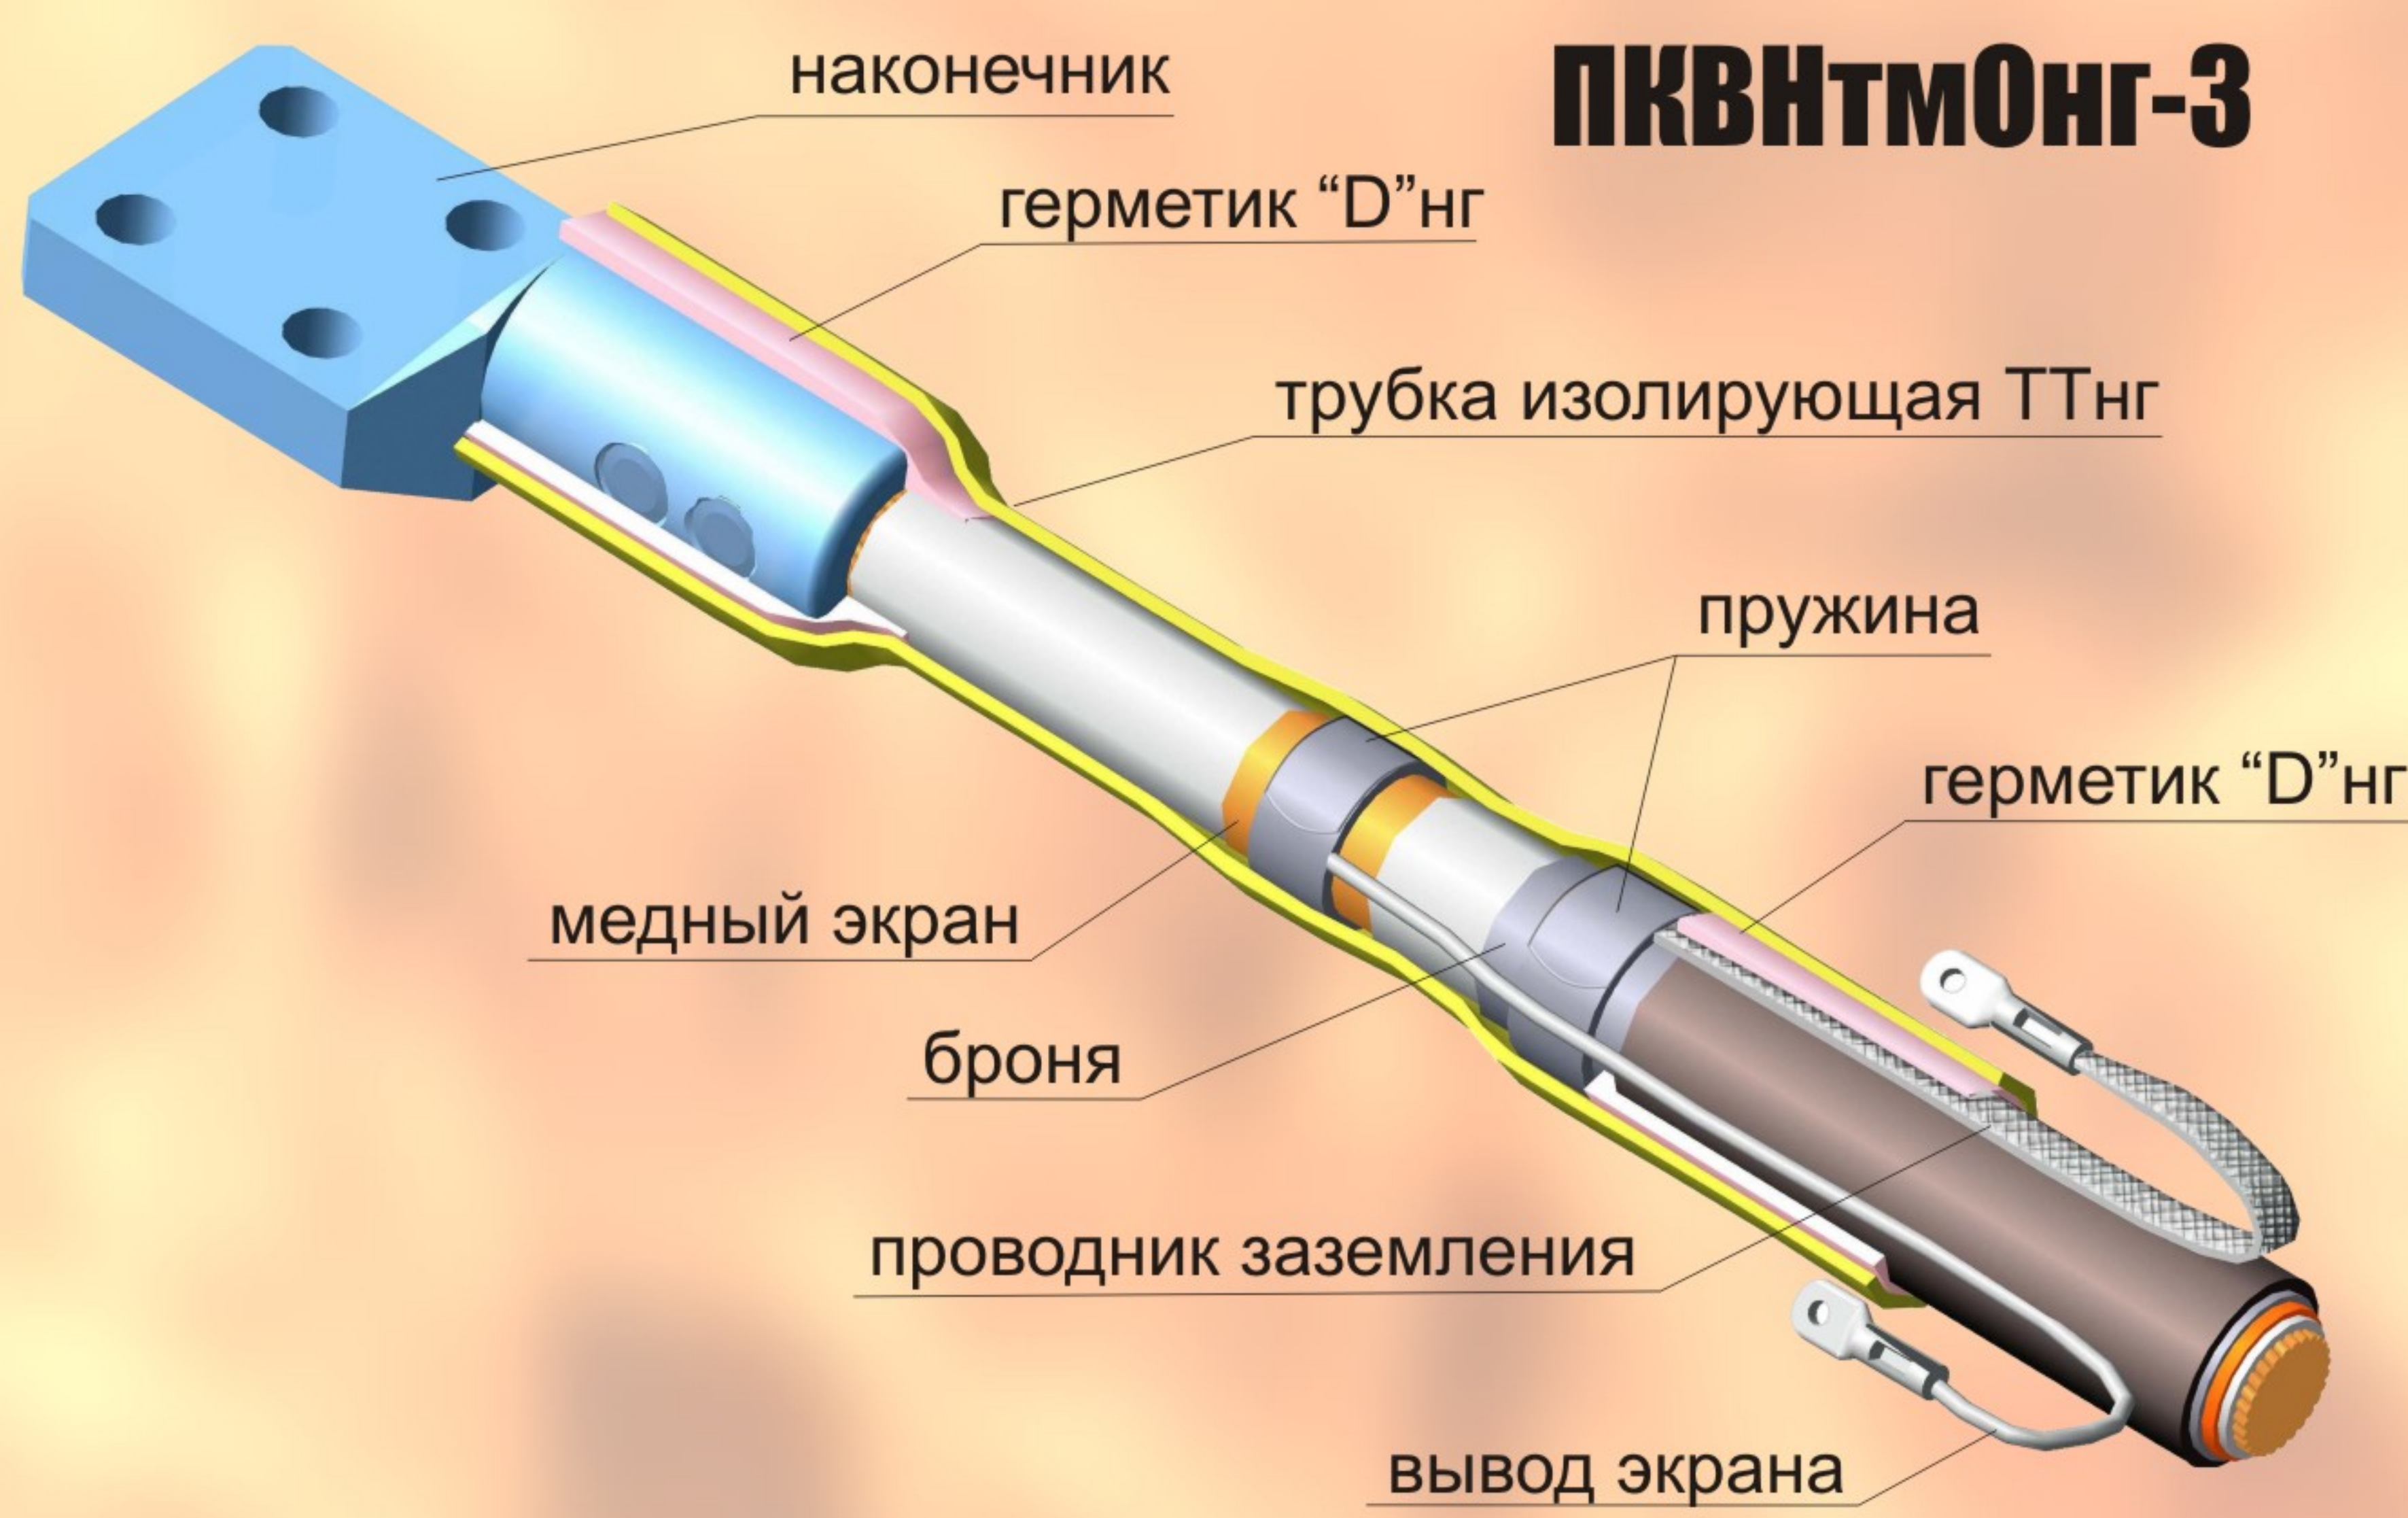


**PKBHTM0нг-3**

Концевая муфта внутренней установки, на основе термоусаживаемых изделий предназначена для оконцевания одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ включительно.  
ТУ 3599-017-04001953-2006

Концевая муфта внутренней установки, на основе термоусаживаемых изделий предназначена для оконцевания кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно.  
ТУ 3599-020-04001953-2007

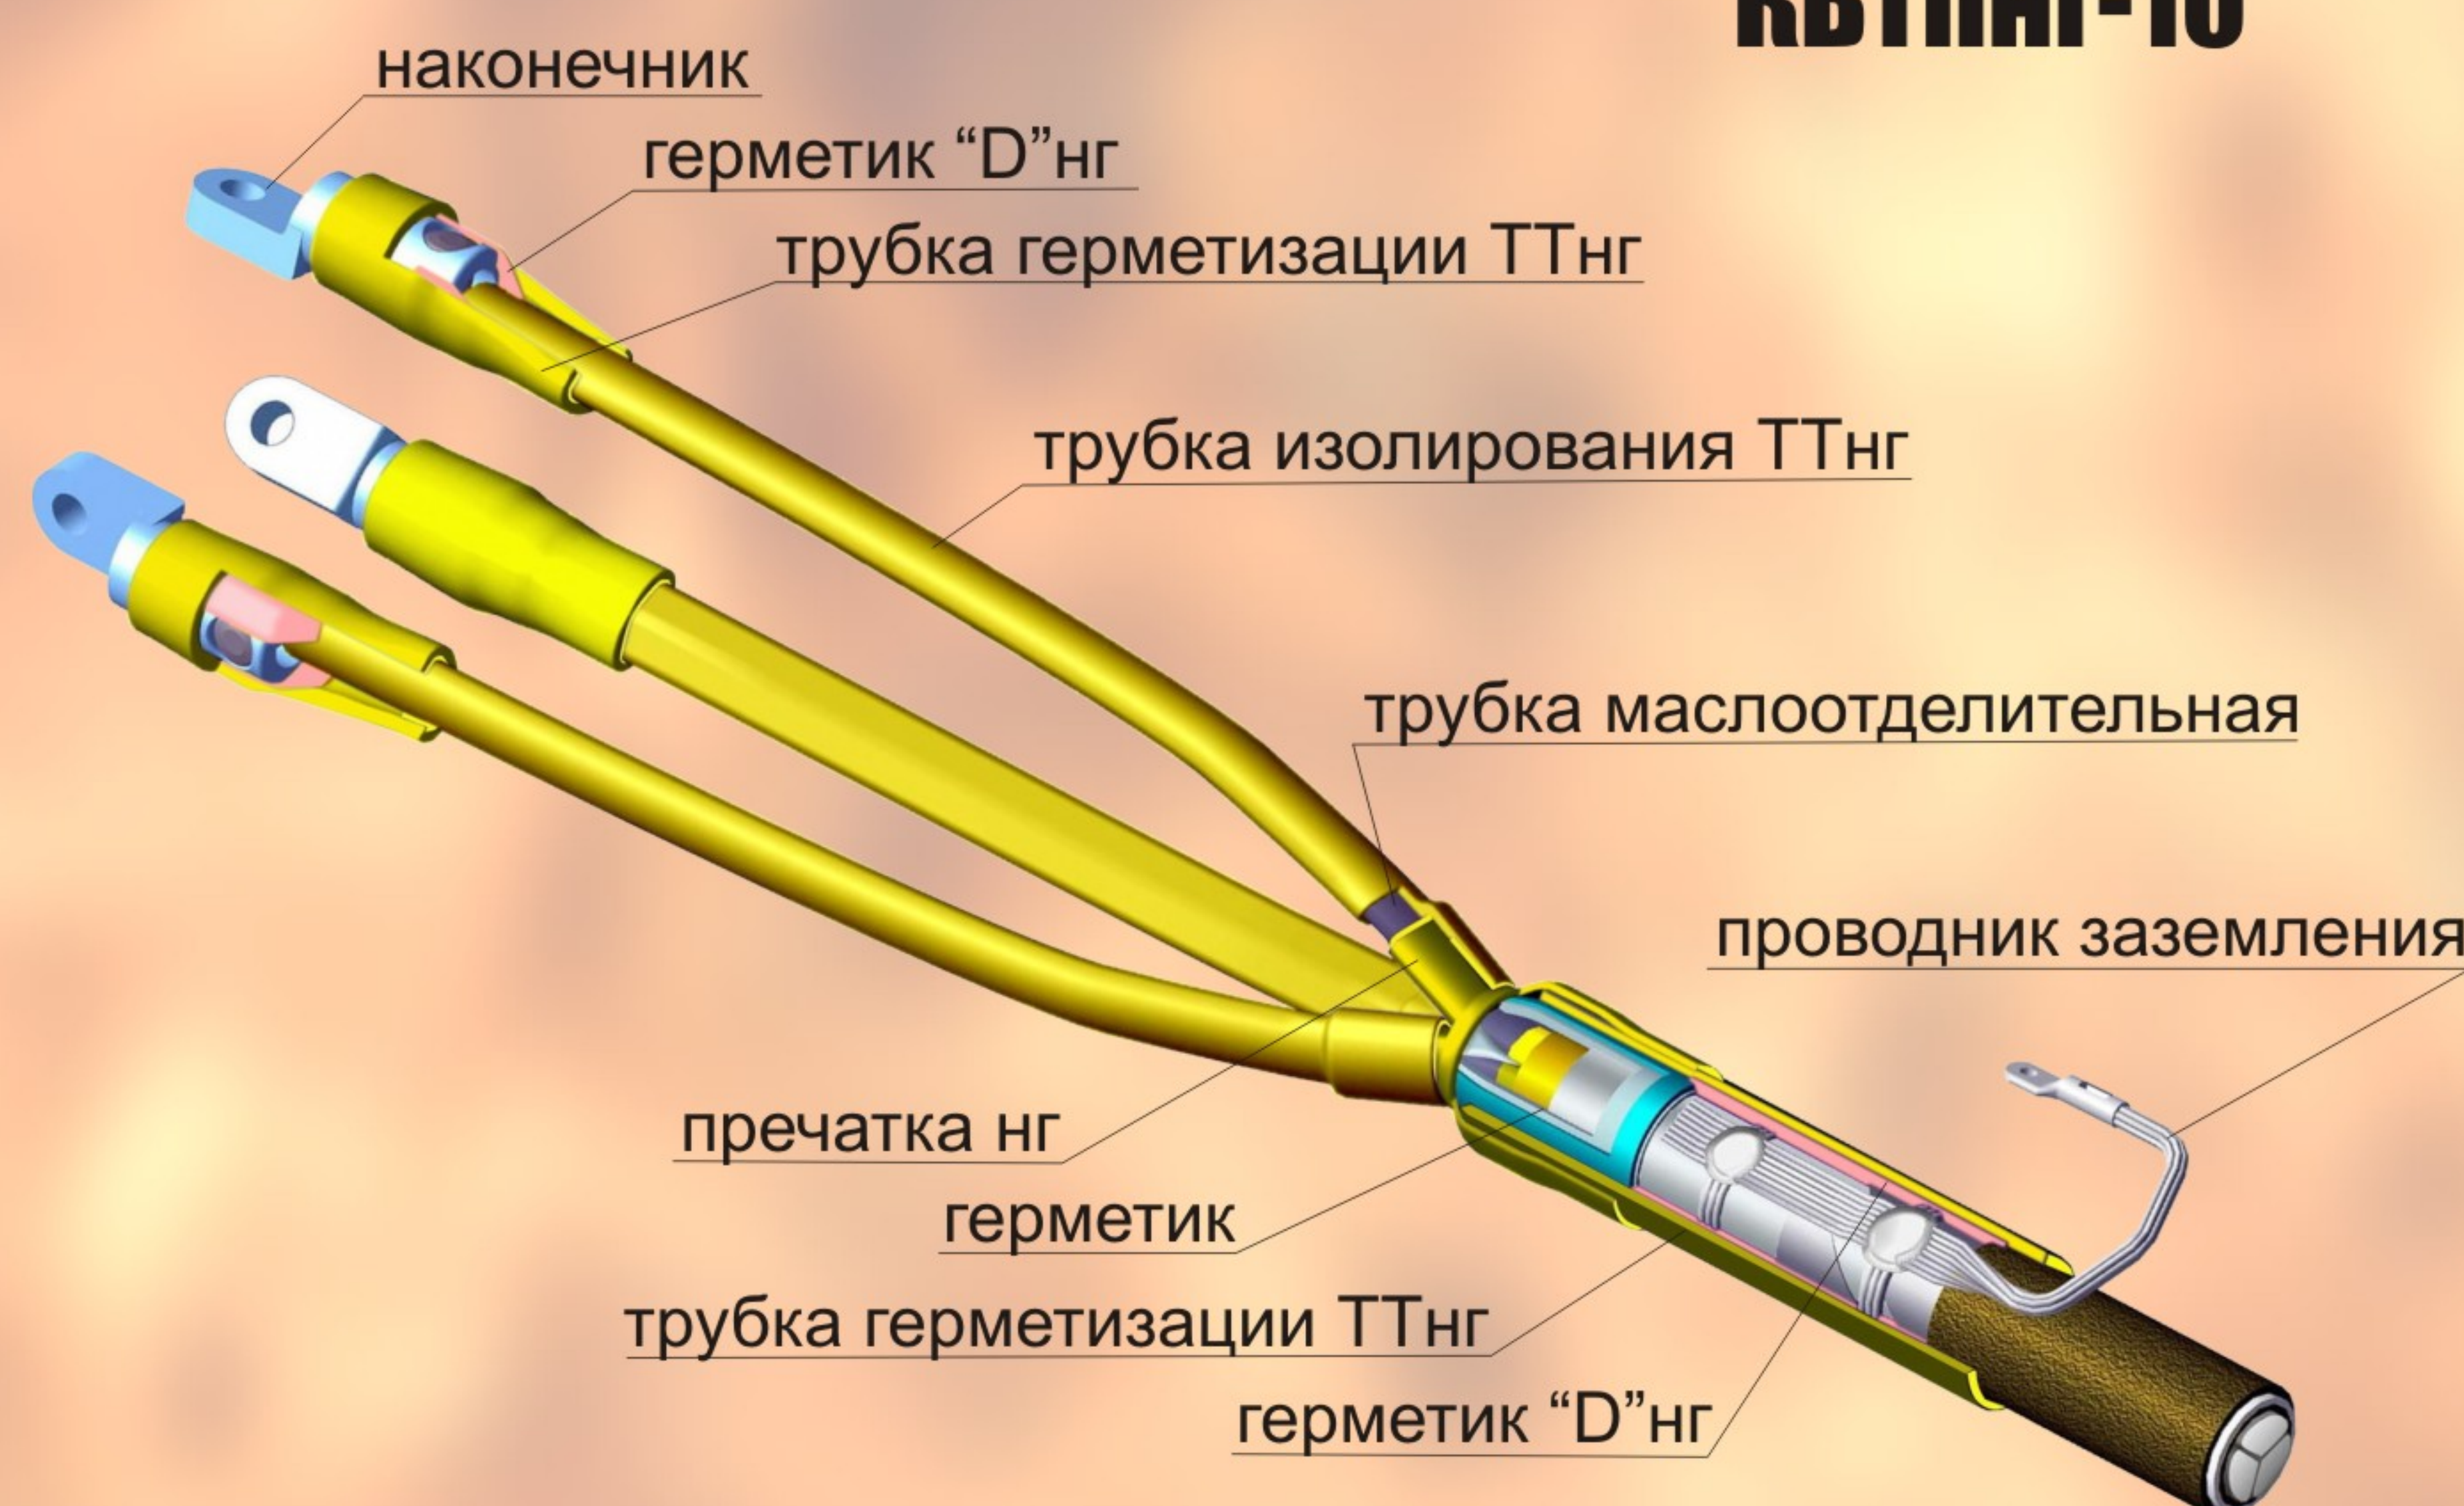

**KBTPнг-10**

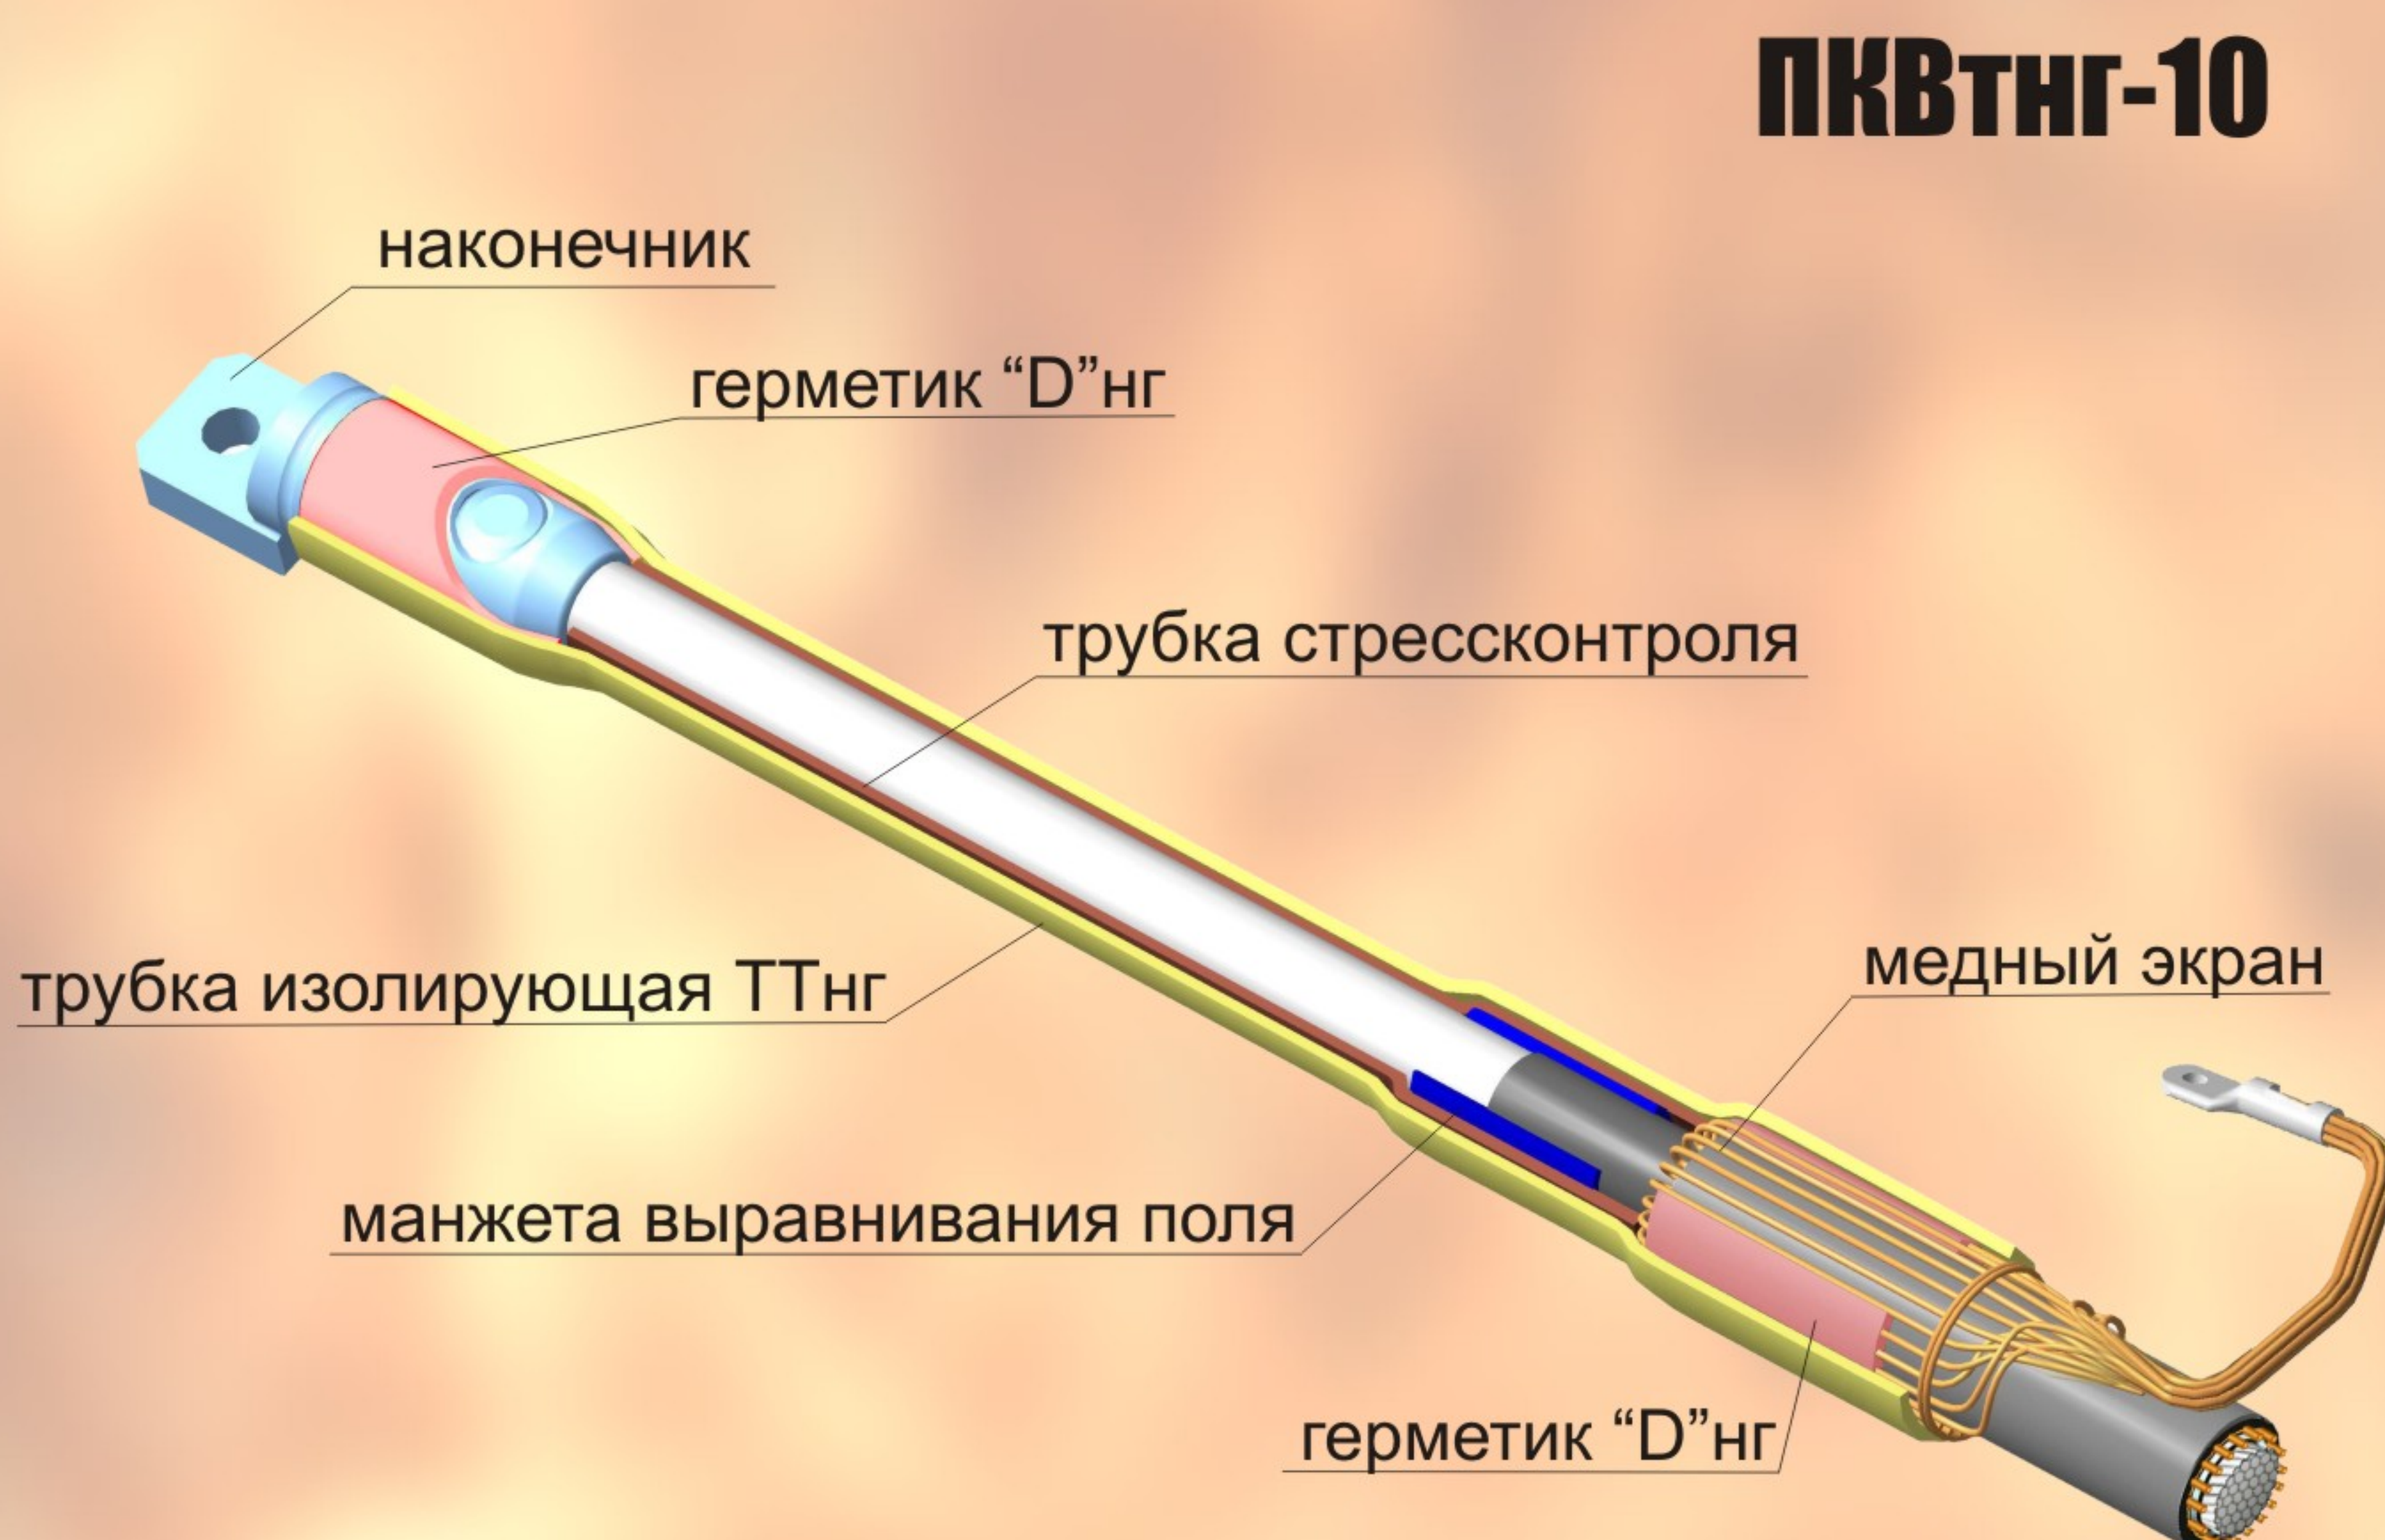

**PKBTнг-10**

Концевая муфта внутренней установки, на основе термоусаживаемых изделий предназначена для оконцевания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ.  
ТУ 3599-013-04001953-2004

142108, Московская область, г. Подольск, ул. Раевского, 3  
Телефон/факс: 996-60-82, 996-62-15  
E-mail: [pzemi@podolsk.ru](mailto:pzemi@podolsk.ru)